

Jysk Energi Teknik A/S
Skivevej 120
7500 Holstebro

Att. Anders Offersen

Nedgravning af kabel i beskyttet hede og krydsning af beskyttede vandløb

Struer Kommune har den 19. juli 2017 modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedgrave kabel i beskyttet hede på matr. nr. 2k, Sivekærgård, Asp, samt krydse to § 3-beskyttede vandløb - Damhus Å og Hestbæk Mosegrøft - ved underboring.

Kabeltraceet er angivet med rød streg på kortet nedenfor. Gul stiplede linje angiver kommunegrænsen mellem Lemvig og Struer Kommune



KMS copyright © Kort og Matrikelstyrelsen 1992/KD. 86.1033

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven

Det er Kommunens vurdering, at kabelnedlægningen ikke kræver en dispensation efter § 65 jfr. § 3 i Lov om naturbeskyttelse¹, idet nedlægningen ikke vil give anledning til hverken permanente eller væsentlige tilstandsændringer i beskyttede naturområder.

¹ LBK nr 934 af 27/06/2017

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

DATO
26-07-2017

JOURNALNUMMER
01.05.08-P25-12-17

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 96848484

SAGSBEHANDLER:
TINA PEDERSEN
T: 96848457

Struer Kommunes vurdering forudsætter, at nedgravningen sker som beskrevet nedenfor (jf. sagsfremstillingen).

Derudover er det en forudsætning:

- **At der kun opgraves en rende med en bredde på maks. 70 cm.**
- **At den opgravede eller opløjede jord lægges tilbage med underjorden nederst og overjorden øverst.**
- **At der ikke tilføres jord, sand eller grus til området.**
- **At køreskader mindskes.**
- **At terræn reetableres.**
- **At der underbores under § 3 beskyttede vandløb.**
- **At lodsejere er orienteret om nedgravningen.**

Såfremt forudsætninger ikke kan imødegås vil nedlægningen kræve, at Struer Kommune giver en § 3-dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Denne afgørelse vedrører alene § 3 beskyttet natur. Der gøres opmærksom på, at kabelnedlægningen også vil kræve en vandløbstilladelse, dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen samt en tilladelse fra Fødevarer og Miljøministeriet, da arbejdet vil foregå i fredskov.

Holstebro Museum har indsendt udtalelse den 20. juli 2017.

Nærværende afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 27. juli 2017.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vindmølleprojektet Foelbæk Vindpark skal der etableres en 10Kv aftagerkabel for vindmøllestrøm.


I efteråret 2017 skal der etableres 4 vindmøller i et område ved Flynder (øst for Agerbæk Plantage) med driftsstart ultimo efterår 2017. NOE net skal af-tage strømmen, og der skal derfor etableres et kabelanlæg på strækningen fra møllerne på Grønkjærvej 60 til 10kv transformerstationen på Grydhøjvej 2, 7600 Struer.

Tracelængden er på ca. 7,8 km. Tracebredde er 70 cm og gravedybden 95-105 cm. Heri placeres 3 stk. 10Kv kabler samt fiberrør.

Det fremgår af ansøgningen, at i østenden af området "Sækken" skal kablerne på en kort strækning (ca. 40 m) nedgraves i §3 område. Mellem Sækken og Grydhøjvej skal 2 vandløb krydses med en underboring hvert sted.


På kortet nedenfor ses de berørte § 3 beskyttede naturområder. Udover beskyttet hede og vandløb er der muligvis tale om, at kablet skal nedgraves i beskyttet eng. Engen fremgår ikke som § 3 beskyttet på det vejelende kort

over beskyttet natur, men på luftfotos fremstår engen udyrket gennem længere tid. Det er derfor muligt, at arealet er ”vokset ind” i § 3 beskyttelsen.

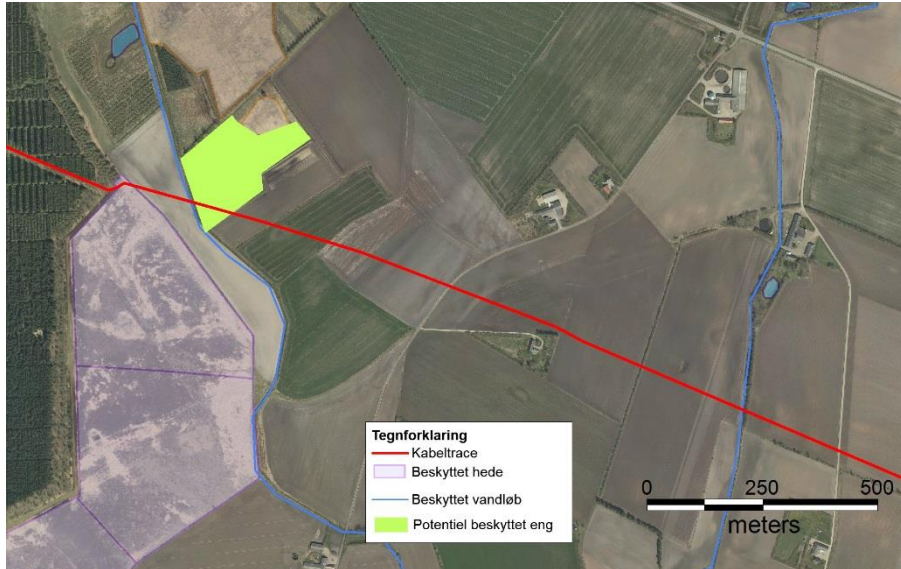

Kabelnedlægningen finder sted i udkanten af den beskyttede hede, hvor vegetationen er domineret af græs, hvilket fremgår tydeligt af luftfotos.

Det berørte hedeareal er på ca. 2800 m². På kortet nedenfor ses det berørte hedeareal (beskyttet hede angivet med lilla). På luftfotoet til højre ses, at vegetationen er græsdomineret.

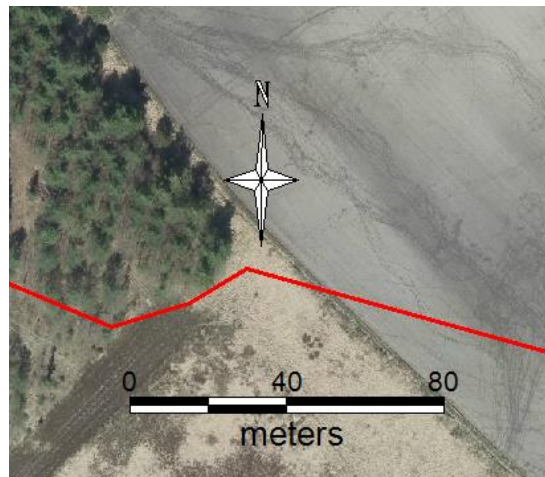

Vurdering

Da kabelanlægget nedgraves i udkanten af en beskyttet hede, hvor vegetationen er domineret af græs, og fordi kabelnedgravningen berører et meget lille

areal, er det vurderet, at hedens tilstand ikke vil blive påvirket væsentligt. Det er desuden vurderet, at hedens vegetation vil være reetableret inden for relativt kort tid. Ligeledes er det vurderet, at den eventuelle § 3 beskyttede eng ikke vil påvirkes væsentligt.

Endeligt vurderes det, at de § 3 beskyttede vandløb ikke vil blive berørt af kabelnedlægningen, som følge af at der underbores.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter):

Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

- spidssnudet frø
- stor vandsalamander
- strandtudse
- odder
- birkemus
- småflagermus
- markfirben

Det vurderes, at de ikke vil blive påvirkede af projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

Afgørelsen kan påklages af ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, og af den, som har rådighed over den. Endvidere af organisationer og myndigheder i henhold til lovens bestemmelser. Efter forvaltningsloven kan andre eventuelt også være klageberettigede, hvis de kan siges at være part i sagen og have en individuel og væsentlig interesse i den.

En klage over afgørelsen skal indsendes elektronisk via klageportalen. På klageportalens hjemmeside www.nmkn.dk finder du link til enten www.borger.dk eller www.virk.dk. Du skal logge på med NEM ID for at kunne klage.

Yderligere vejledning om pris for at klage, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside for klageportalen - www.nmkn.dk.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen og udløber den 24. august 2017 kl. 23.59.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dette brev
dato.

Du må ikke udnytte tilladelsen før klagefristen er udløbet.

Med venlig hilsen

Tina Pedersen
Naturmedarbejder

Kopi sendt til:

- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
- Naturstyrelsen Vestjylland, Sønderby, Gl. Landevej 35, Fabjerg, 7620 Lemvig. VJY@nst.dk
- Dansk Ornitologisk Forening. natur@dof.dk; struer@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen. dbf.oestjyl-land@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening. dnstruer-sager@dn.dk; dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk; enie@abc.dk
- Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer kommune, Tjørnevej 29, Serup, 7790 Thyholm. frands.jensen@altiboxmail.dk